

骨 材 試 験 成 績 書


2021年9月度

新京都生コン 株式会社

	産地品名	骨材名称	検印欄	
骨材①	城陽産＋高槻産	山砂＋砕砂	品質管理	担当者
骨材②	高槻産（混合）	2005		
骨材③	高槻産（混合）	4005		
骨材④				

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験（通過率％）				
最大寸法(mm)	2.5	20	40		ふるい(mm)	山砂＋砕砂	2005	4005	
絶乾密度 (g/cm ³)	2.56	2.69	2.68		150				
表乾密度 (g/cm ³)	2.59	2.70	2.70		100				
吸水率 (%)	1.57	0.63	0.60		80				
微粒分量 (%)	2.6	0.6	0.5		60				
実積率 (%)	----	58.4	59.3		50			100	
粘土塊量 (%)	0.07	----	----		40			98	
					30				
					25		100		
					20		96	59	
					15				
					13				
					10		32	19	
					5	100	2	1	
					2.5	91	0		
					1.2	63			
					0.6	37			
					0.3	16			
					0.15	5			
					粗粒率	2.88	6.70	7.23	

粒 度 曲 線

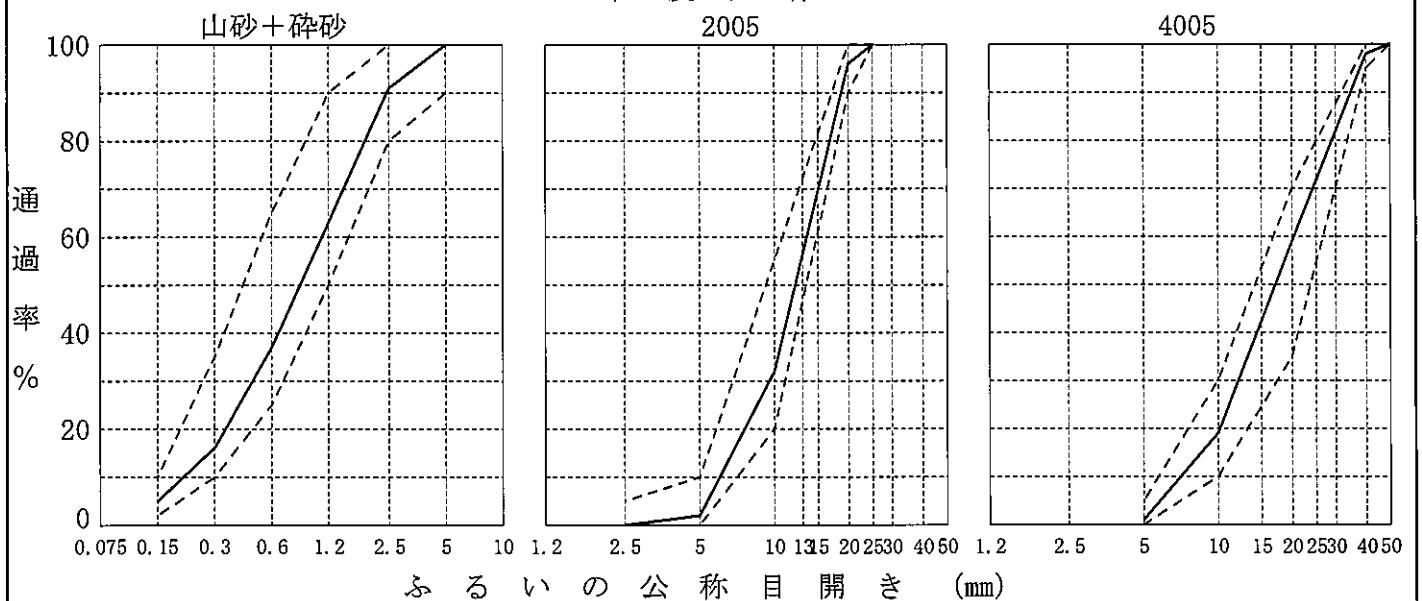

備考: