



骨材試験成績書


2021年11月度

新京都生コン 株式会社

	産地品名	骨材名称	検印欄
骨材①	城陽産+高槻産	山砂+砕砂	品質検査 担当者  
骨材②	高槻産 (混合)	2005	
骨材③			
骨材④			

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)			
					ふるい(mm)	山砂+砕砂	2005	
最大寸法 (mm)	2.5	20						
絶乾密度 (g/cm ³)	2.55	2.68			150			
表乾密度 (g/cm ³)	2.59	2.70			100			
吸水率 (%)	1.65	0.73			80			
微粒分量 (%)	2.6	0.5			60			
実積率 (%)	----	57.8			50			
粘土塊量 (%)	0.04	----			40			
					30			
					25		100	
					20		97	
					15			
					13			
					10			32
					5	100		2
					2.5	93		0
					1.2	66		
					0.6	39		
					0.3	17		
					0.15	5		
					粗粒率	2.80	6.69	

粒度曲線

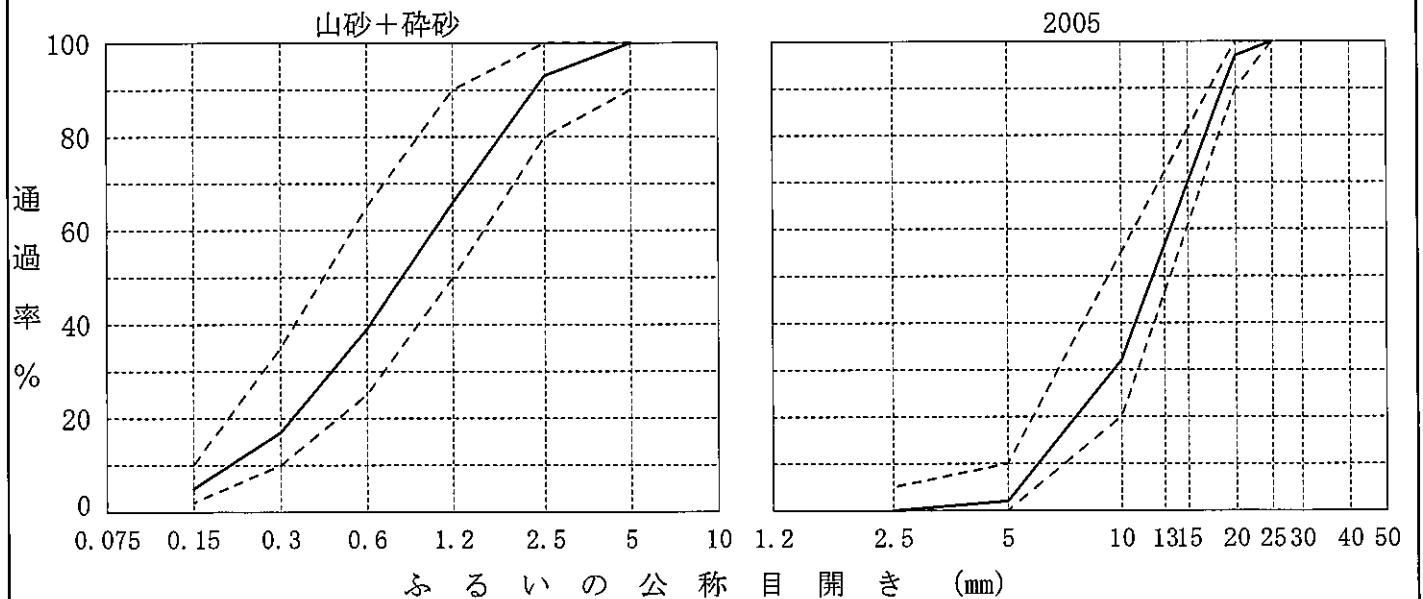

備考: