

骨材試験成績書


2022年5月度

新京都生コン 株式会社

	産地品名	骨材名称	検印欄
骨材①	米原産・高槻産	砕砂・砕砂	品質管理責任者 担当者 
骨材②	高槻産（混合）	2005	
骨材③			
骨材④			

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験（通過率%）			
最大寸法(mm)	2.5	20			ふるい(mm)	砕砂・砕砂	2005	
絶乾密度 (g/cm ³)	2.65	2.68			150			
表乾密度 (g/cm ³)	2.68	2.70			100			
吸水率 (%)	0.77	0.82			80			
微粒分量 (%)	3.5	0.7			60			
実積率 (%)	----	58.0			50			
					40			
					30			
					25		100	
					20		96	
					15			
					13			
					10	100	31	
					5	100	2	
					2.5	95	0	
					1.2	68		
					0.6	41		
					0.3	21		
					0.15	7		
					0.075			
					粗粒率	2.68	6.71	

粒度曲線

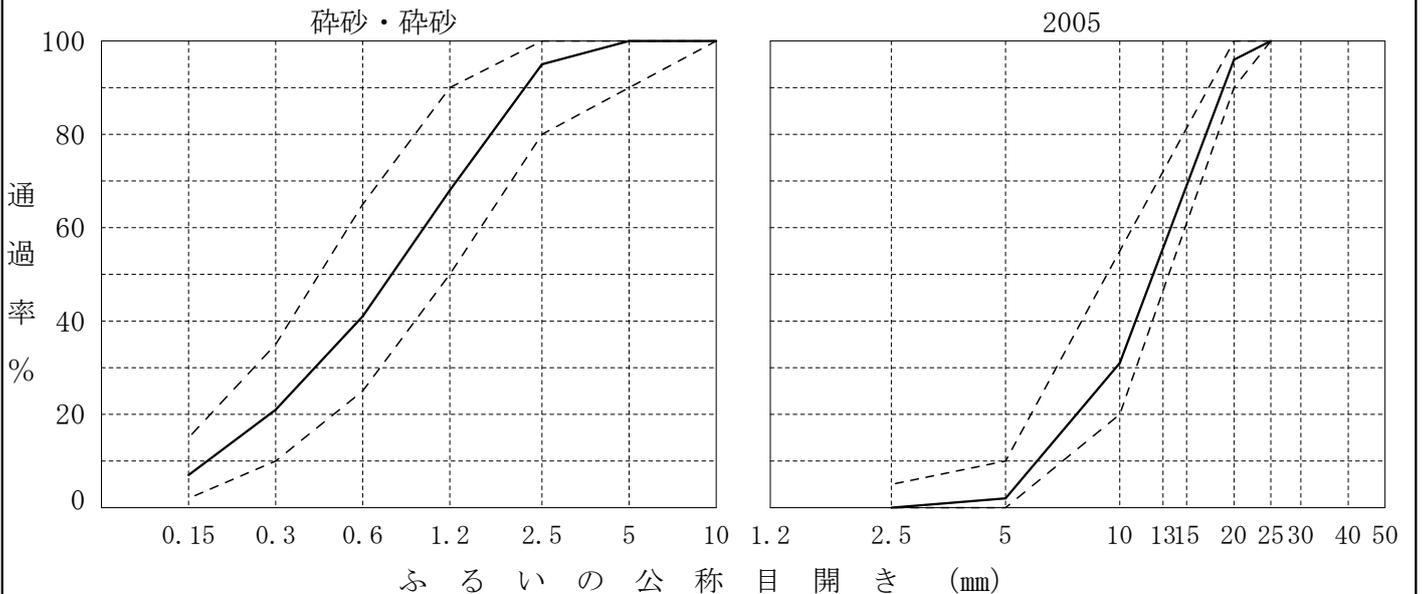

備考：
 (石灰砕砂) 吸水率0.53% (1505A) 吸水率0.92% (1505A) 過少 5%
 (砕砂) 吸水率1.48% (2010A) 吸水率0.71%