

骨 材 試 験 成 績 書

2022年6月度



新京都生コン 株式会社

	産地品名	骨材名称	検印欄	
骨材①	米原産・高槻産	砕砂・砕砂	品質管理責任者	担当者
骨材②	高槻産（混合）	2005		
骨材③				
骨材④				



試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験（通過率%）				
最大寸法 (mm)	2.5	20			ふるい (mm)	砕砂・砕砂	2005		
絶乾密度 (g/cm ³)	2.65	2.68			150				
表乾密度 (g/cm ³)	2.68	2.69			100				
吸水率 (%)	0.87	0.74			80				
微粒分量 (%)	3.7	0.6			60				
実積率 (%)	----	58.2			50				
					40				
					30				
					25		100		
					20		97		
					15				
					13				
					10	100	32		
					5	100	1		
					2.5	94	0		
					1.2	67			
					0.6	40			
					0.3	20			
					0.15	8			
					0.075				
					粗粒率	2.71	6.70		

粒 度 曲 線

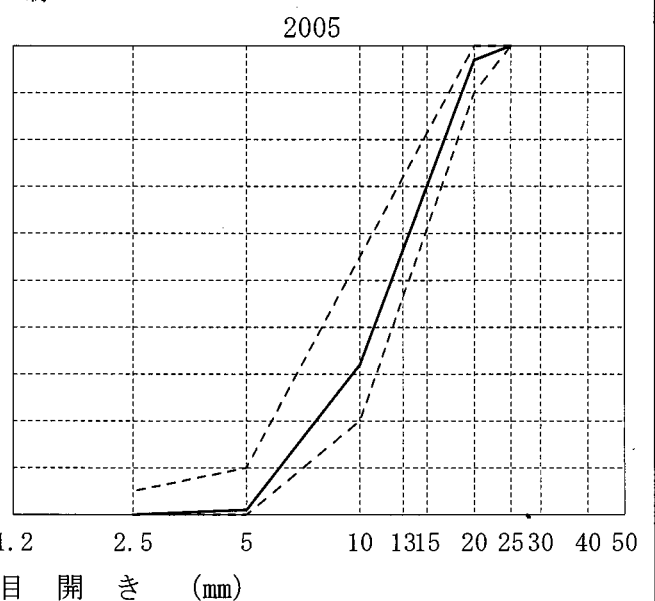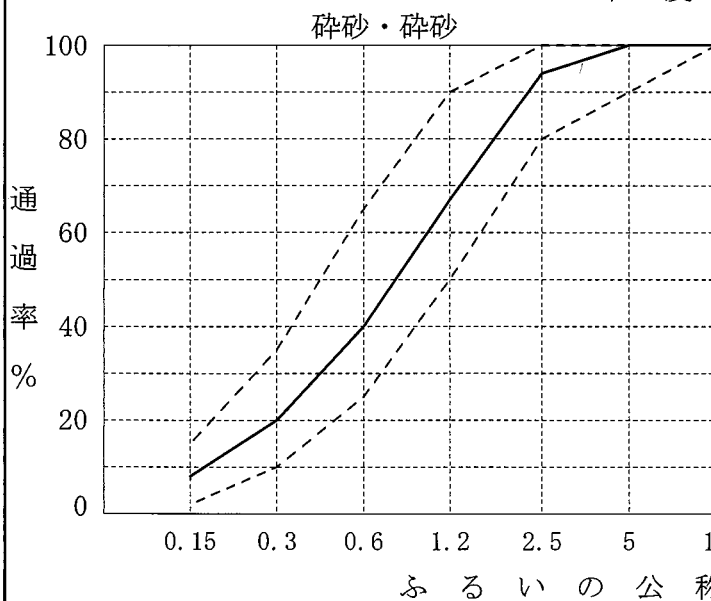

備考:

(石灰砕砂) 吸水率0.55% (1505A) 吸水率0.81% (1505A) 過少 3%
 (砕砂) 吸水率1.35% (2010A) 吸水率0.66%