

骨材試験成績書


2022年7月度

新京都生コン 株式会社

	産地品名	骨材名称	検印欄	
骨材①	米原産・高槻産	砕砂・砕砂	品質管理	担当者
骨材②	高槻産（混合）	2005	広野	横山
骨材③				
骨材④				

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験（通過率％）			
最大寸法 (mm)	2.5	20			ふるい (mm)	砕砂・砕砂	2005	
絶乾密度 (g/cm ³)	2.65	2.68			150			
表乾密度 (g/cm ³)	2.68	2.69			100			
吸水率 (%)	0.91	0.75			80			
微粒分量 (%)	3.6	0.6			60			
実積率 (%)	----	59.3			50			
					40			
					30			
					25		100	
					20		96	
					15			
					13			
					10	100	30	
					5	100	2	
					2.5	95	0	
					1.2	69		
					0.6	42		
					0.3	22		
					0.15	8		
					0.075			
					粗粒率	2.64	6.72	

粒度曲線

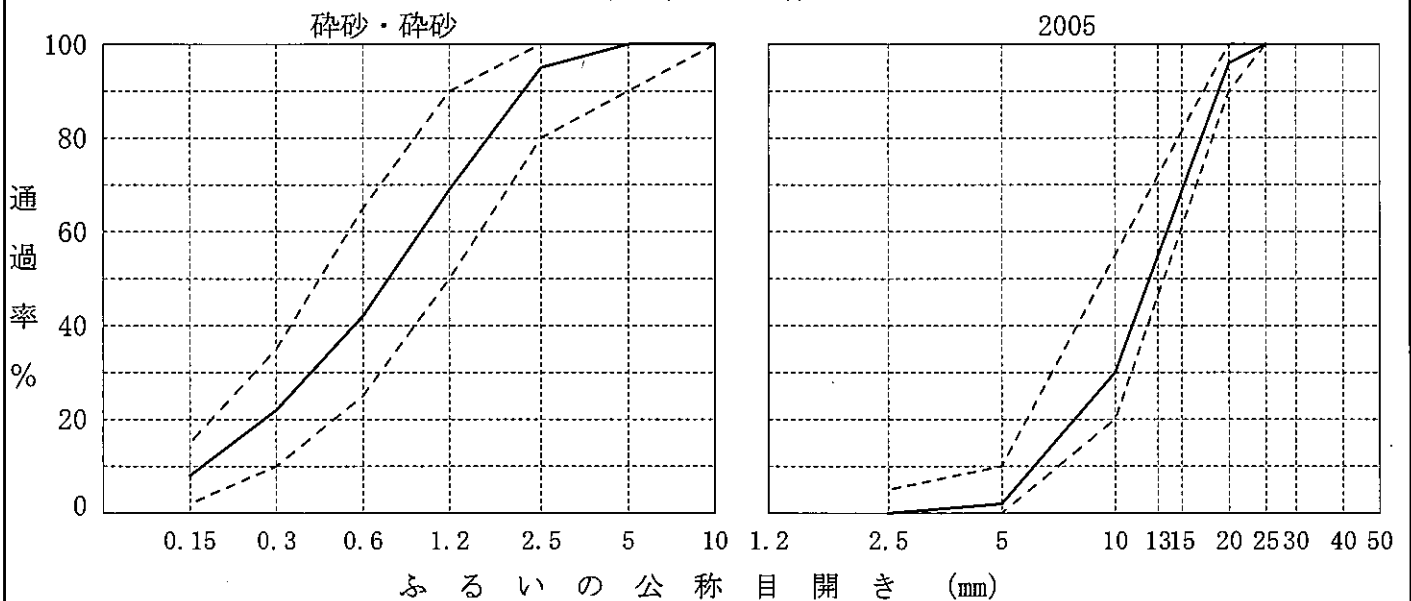

備考:

(石灰砕砂) 吸水率0.59% (1505A) 吸水率0.84% (1505A) 過少 4%
 (砕砂) 吸水率1.38% (2010A) 吸水率0.65%