

骨材試驗成績書


2026年10月度

新京都生コン 株式会社

	産地品名	骨材名称	検印欄	
骨材①	米原産・高槻産	砕砂・砕砂	品質管理責任者	担当者
骨材②	高槻産（混合）	2005	 	
骨材③	高槻産（混合）高強度	2005		
骨材④				

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験（通過率％）				
最大寸法（mm）	2.5	20	20		ふるい（mm）	砕砂・砕砂	2005	2005	
絶乾密度（g/cm ³ ）	2.64	2.67	2.68		150				
表乾密度（g/cm ³ ）	2.67	2.69	2.69		100				
吸水率（％）	1.20	0.72	0.70		80				
微粒分量（％）	3.1	0.8	0.7		60				
粒形判定実積率（％）	----	60.1	60.1		50				
					40				
					30				
					25		100	100	
					20		96	95	
					15				
					13				
					10	100	32	26	
					5	100	0	0	
					2.5	95	0	0	
					1.2	68			
					0.6	40			
					0.3	19			
					0.15	6			
					0.075				
					粗粒率	2.72	6.72	6.79	

粒 度 曲 線

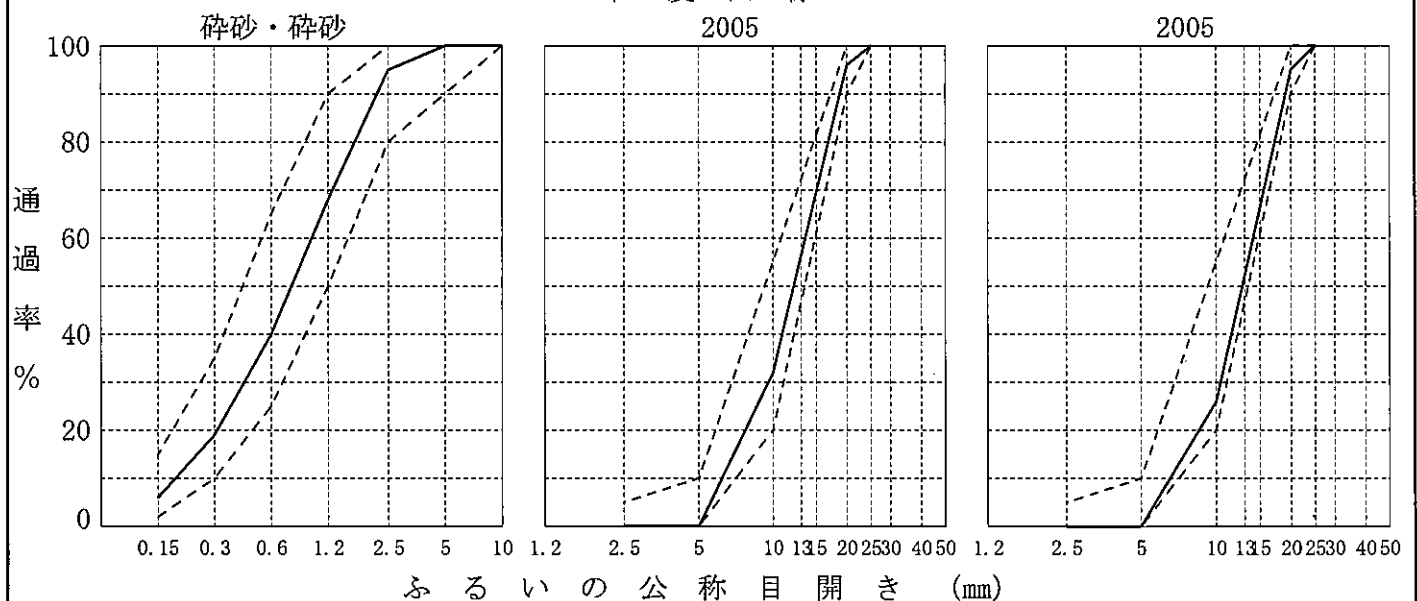

備考: