


セメント試験成績表



2026年10月度

住友大阪セメント株式会社

種類 品質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメントB種 JIS R 5211			
		JIS 規定値	試験成績			JIS 規定値	試験成績			JIS 規定値	試験成績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密度 g/cm ³		——	3.15 ✓	——	——	——	3.13 ✓	——	——	——	3.04 ✓	——	——
比表面積 cm ² /g		2500以上	3270 ✓	72 ✓	——	3300以上	4770 ✓	71 ✓	——	3000以上	3970 ✓	67 ✓	——
凝結	水量 %	——	27.2	——	——	——	30.6	——	——	——	29.0	——	——
	始発 h-min	60min以上	2-14 ✓	——	(2-05) ✓	45min以上	2-11 ✓	——	(1-40) ✓	60min以上	2-53 ✓	——	(2-35) ✓
	終結 h-min	10h以下	3-36 ✓	——	4-25 ✓	10h以下	3-27 ✓	——	3-50 ✓	10h以下	4-41 ✓	——	5-50 ✓
安定性		良	良 ✓	——	——	良	良 ✓	——	——	良	良 ✓	——	——
圧縮強さ N/mm ²	1d	——	——	——	——	10.0以上	26.4 ✓	1.34 ✓	——	——	——	——	——
	3d	12.5以上	32.0 ✓	1.33 ✓	——	20.0以上	48.7 ✓	1.57 ✓	——	10.0以上	23.6 ✓	1.44 ✓	——
	7d	22.5以上	47.2 ✓	1.71 ✓	——	32.5以上	60.0 ✓	1.73 ✓	——	17.5以上	36.1 ✓	1.62 ✓	——
	28d	42.5以上	61.3 ✓	1.88 ✓	——	47.5以上	69.5 ✓	1.95 ✓	——	42.5以上	61.9 ✓	1.87 ✓	——
水和熱 J/g	7d	——	334	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
	28d	——	390	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	0.91 ✓	——	1.87 ✓	5.0以下	1.50 ✓	——	1.95 ✓	6.0以下	3.09 ✓	——	3.77 ✓
	三酸化硫黄	3.5以下	2.07 ✓	——	2.14 ✓	3.5以下	2.97 ✓	——	3.12 ✓	4.0以下	1.84 ✓	——	2.16 ✓
	全アルカリ	0.75以下	0.58 ✓	——	0.63 ✓	0.75以下	0.49 ✓	——	0.53 ✓	——	——	——	——
	塩化物イオン	0.035以下	0.021 ✓	——	0.023 ✓	0.02以下	0.011 ✓	——	0.013 ✓	——	0.013 ✓	——	——

備考：

強熱減量の平均値／最大値

普通ポルトランドセメント (%) : 2.45 / 2.66

早強ポルトランドセメント (%) : 1.35 / 1.55

高炉セメントB種 (%) : 1.84 / 2.21

高炉セメントB種

1. ベースセメントの全アルカリ (%) : 0.58

2. 高炉スラグの分量 (%) : 40~45 ✓

全アルカリの最大値のうち直近6ヵ月の最大値

普通ポルトランドセメント (%) : 0.63

早強ポルトランドセメント (%) : 0.56

1. 試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203 及び JIS R 5204 による。なお、JIS R 5202 は本体法による。

2. 安定性の試験成績は、パット法による。

3. 28dの圧縮強さ及び水和熱は、前月度の値を示す。

お問い合わせその他ご連絡先：

住友大阪セメント株式会社

大阪支店

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1丁目4番4号(アクア堂島東館11F)

TEL(06) 6342-7702



骨材試驗成績書


2026年10月度

新京都生コン 株式会社

	産地品名	骨材名称	検印欄	
骨材①	米原産・高槻産	砕砂・砕砂	品質管理責任者	担当者
骨材②	高槻産（混合）	2005	 	
骨材③	高槻産（混合）高強度	2005		
骨材④				

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験（通過率％）				
最大寸法(mm)	2.5	20	20		ふるい(mm)	砕砂・砕砂	2005	2005	
絶乾密度 (g/cm ³)	2.64	2.67	2.68		150				
表乾密度 (g/cm ³)	2.67	2.69	2.69		100				
吸水率 (%)	1.20	0.72	0.70		80				
微粒分量 (%)	3.1	0.8	0.7		60				
粒形判定実積率 (%)	----	60.1	60.1		50				
					40				
					30				
					25		100	100	
					20		96	95	
					15				
					13				
					10	100	32	26	
					5	100	0	0	
					2.5	95	0	0	
					1.2	68			
					0.6	40			
					0.3	19			
					0.15	6			
					0.075				
					粗粒率	2.72	6.72	6.79	

粒 度 曲 線

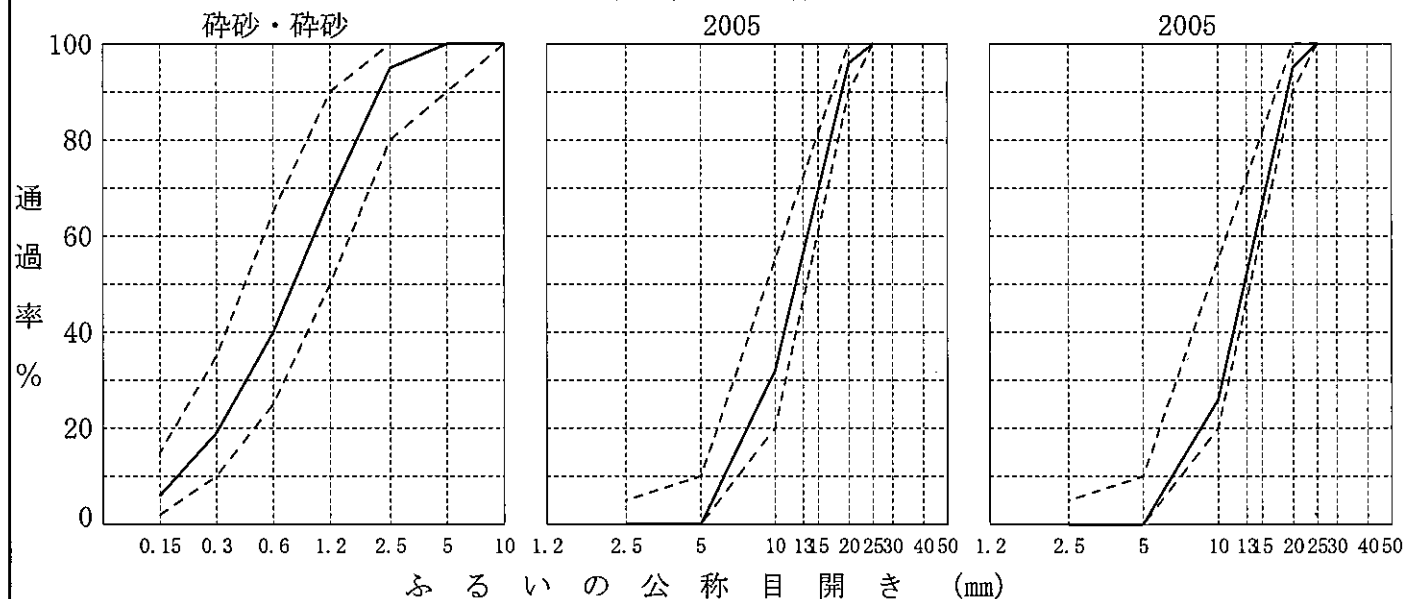

備考：

新京都生コン株式会社

御中

2026年 7月度～2026年12月度

コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

種類 AE減水剤 標準形 (I種)

商品名 シーカ ポゾリス 15 H

1. コンクリートの試験結果

	項 目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減 水 率 %	10 以上	15 ✓	15 ✓
	ブリーディング量の比 %	70 以下	50 ✓	—
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^3	— 以下	—	—
	凝結時間の差分	始 発	—60 ～ +90	+15 ✓
		終 結	—60 ～ +90	+40 ✓
	経時変化量	スランプ cm	— 以下	—
		空気量 %	— 以内	—
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢1日	— 以上	—
		材齢2日 (5℃)	— 以上	—
		材齢7日	110 以上	159 ✓
		材齢28日	110 以上	145 ✓
	長さ変化比 %	120 以下	94 ✓	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60 以上	96 ✓	—

注記 1. 1m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 3.00 kg/m^3 性能確認試験 3.00 kg/m^3

注記 2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 6月 の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 6月 の試験結果である。

注記 3. この表に表示している形式評価試験は、2025年 8月 に シーカ・ジャパン株式会社 で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m^3 当たりの化学 混和剤の使用量	試 験 値
塩化物イオン(Cl ⁻)量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00 %	3.00 kg/m^3	0.00 kg/m^3
全 アル カ リ 量	0.30 kg/m^3 以下	0.05 kg/m^3	1.0 %	3.00 kg/m^3	0.03 kg/m^3

注記 1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 6月 の試験結果である。

注記 2. この表に表示している形式評価試験は、2025年 8月 に シーカ・ジャパン株式会社 で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密 度 (g/cm^3 , 20℃)	1.00 ～ 1.10	1.04 ✓

注記. この表に表示している試験値は、2026年 6月 の試験結果である。



新京都生コン株式会社

御中

2026年 7月度～2026年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

種 類 高性能AE減水剤 標準形 (I種)
商 品 名 シーカ ビスコクリート SP 8 SV

1. コンクリートの試験結果

	項 目		JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減 水 率 %		18 以上	18 ✓	18 ✓
	ブリーディング量の比 %		60 以下	14 ✓	—
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^2		— 以下	—	—
	凝結時間の差分	始 発	-60 ～ +90	+20 ✓	+35 ✓
		終 結	-60 ～ +90	-5 ✓	+20 ✓
	経時変化量	スランプ cm	6.0 以下	4.5 ✓	4.0 ✓
空気量 %		±1.5 以内	-1.0 ✓	-0.5 ✓	
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢1日	— 以上	—	—
		材齢2日 (5℃)	— 以上	—	—
		材齢7日	125 以上	146 ✓	138 ✓
		材齢28日	115 以上	125 ✓	124 ✓
	長 さ 変 化 比 %		110 以下	84 ✓	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		60 以上	96 ✓	—

注記1. 1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 3.15 kg/m^3 性能確認試験 3.15 kg/m^3

注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。

注記3. この表に表示している形式評価試験は、2025年 8月 に シーカ・ジャパン株式会社 で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1 m^3 当たりの化学 混和剤の使用量	試 験 値
塩化物イオン(Cl ⁻)量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00 %	3.15 kg/m^3	0.00 kg/m^3
全 アル カ リ 量	0.30 kg/m^3 以下	0.03 kg/m^3	1.1 %	3.15 kg/m^3	0.03 kg/m^3

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2025年 8月 に シーカ・ジャパン株式会社 で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密 度 (g/cm^3 , 20℃)	1.03 ～ 1.12	1.05 ✓

注記. この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。





シカ・ジャパン株式会社

新京都生コン株式会社

御中

2026年 7月度～2026年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

種類 AE減水剤 遅延形 (I 種)

商品名 シーカ ポソリス 15 HR

1. コンクリートの試験結果

	項 目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減 水 率 %	10 以上	15 √	15 √
	ブリーディング量の比 %	70 以下	64 √	—
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^3	— 以下	—	—
	凝結時間の差分	始 発	+60 ~ +210	+75 √
		終 結	0 ~ +210	+70 √
	経時変化量	スランプ cm	— 以下	—
		空気量 %	— 以内	—
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢1日	— 以上	—
		材齢2日 (5℃)	— 以上	—
		材齢7日	110 以上	137 √
		材齢28日	110 以上	117 √
	長さ変化比 %	120 以下	99 √	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60 以上	97 √	—

注記1. 1m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 3.00 kg/m^3 性能確認試験 3.00 kg/m^3

注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 6月 の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 6月 の試験結果である。

注記3. この表に表示している形式評価試験は、2025年 8月 に シーカ・ジャパン株式会社 で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl^-)量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m^3 当たりの化学 混和剤の使用量	試 験 値
塩化物イオン(Cl^-)量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00 %	3.00 kg/m^3	0.00 kg/m^3
全 アル カ リ 量	0.30 kg/m^3 以下	0.05 kg/m^3	1.2 %	3.00 kg/m^3	0.04 kg/m^3

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 6月 の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2025年 8月 に シーカ・ジャパン株式会社 で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密 度 (g/cm^3 , 20℃)	1.00 ~ 1.12	1.05 √

注記. この表に表示している試験値は、2026年 6月 の試験結果である。



新京都生コン株式会社

御中

2026年 7月度～2026年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

種 類 高性能AE減水剤 遅延形 (I 種)

商 品 名 シーカ ビスコクリート SP 8 RV

1. コンクリートの試験結果

	項 目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減 水 率 %	18 以上	18 √	18 √
	ブリーディング量の比 %	70 以下	36 √	—
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^3	— 以下	—	—
	凝結時間の差分	始 発	+60 ～ +210	+115 √
		終 結	0 ～ +210	+100 √
	経時変化量	スランプ cm	6.0 以下	4.0 √
		空気量 %	±1.5 以内	+1.5 √
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢1日	— 以上	—
		材齢2日 (5℃)	— 以上	—
		材齢7日	125 以上	142 √
		材齢28日	115 以上	128 √
	長 さ 変 化 比 %	110 以下	95 √	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60 以上	97 √	—

注記 1. 1m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 3.15 kg/m^3 性能確認試験 3.15 kg/m^3

注記 2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。

注記 3. この表に表示している形式評価試験は、2025年 8月 に シーカ・ジャパン株式会社 で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl^-)量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m^3 当たりの化学 混和剤の使用量	試 験 値
塩化物イオン(Cl^-)量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00 %	3.15 kg/m^3	0.00 kg/m^3
全 アル カ リ 量	0.30 kg/m^3 以下	0.06 kg/m^3	1.5 %	3.15 kg/m^3	0.05 kg/m^3

注記 1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。

注記 2. この表に表示している形式評価試験は、2025年 8月 に シーカ・ジャパン株式会社 で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密 度 (g/cm^3 , 20°C)	1.05 ～ 1.14	1.08 √

注記. この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。

第2601号

品質管理監査合格証

新京都生コン株式会社 殿

貴工場は京都府生コンクリート品質管理監査会議
が令和7年度に実施した立入監査の結果全
国統一品質管理基準に適合しているものと
判定しここに合格証を交付する


記

有効期間 自 令和8年 4月 1日
至 令和9年 3月 31日

令和8年 3月 24日

京都府生コンクリート品質管理監査

議長 西山 峰 彦



JISマーク表示制度

認 証 書

認証番号： GB0507004

新京都生コン株式会社
京都府宇治市木幡平尾 27 番地の 333

産業標準化法第 30 条第 1 項の規定に基づき、下記の鉱工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

1. 鉱工業品の名称 : レディーミクストコンクリート
2. JIS の番号及び名称 : JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
3. 認証の区分 : 普通コンクリート・舗装コンクリート、
軽量コンクリート、高強度コンクリート
4. 製品の種類又は等級 : 認証書別紙による
5. 工場の名称及び所在地 : 新京都生コン株式会社
京都府京都市南区久世中久世町五丁目 37 番地

認 証 日 : 2007 年 4 月 11 日


再発行日 : 2024 年 9 月 1 日



一般財団法人

日本建築学会試験所

大阪府吹田市藤井寺 8 番 1 号



理事長

川瀬

